

## **АПвЕАкП-30 1х240** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые одножильные с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

---

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

Al/XLPE/CWS/PE/AWA/MDPE (GB) • ХНАКХSAx (PL)

Благодаря немагнитной броне, кабели работают на переменном токе

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

---

Кабели применяются для прокладки:

- в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия
- в земле (траншеях)
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

---

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

АПвЕАкП-П-30 1х240/25 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

---

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

АПвЕАкП-30 1х240/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

---

Возможно изготовление кабеля с

Пример записи при заказе:

АПвЕАкП-30 1х240/25 (ожк) ТУ У 31.3-00214534-017-2003


---

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

АПвЕАкП-30 1х240/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

---



## АПвЕАкП-30 1х240

### ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые одножильные с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 30                                              |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 36                                              |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 1 х 240                                         |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 8                                               |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 25                                              |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 5.1                                             |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 22.7                                            |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                                   |                 |                                                 |
| • при прокладке треугольником в воздухе                                          | А               | 502                                             |
| • при прокладке плоскостью в воздухе                                             | А               | 593                                             |
| • при прокладке треугольником в грунте                                           | А               | 367                                             |
| • при прокладке плоскостью в грунте                                              | А               | 373                                             |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                                               |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                                   |                 |                                                 |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                                             |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                                            |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                                            |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -60 ... +50                                     |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 896                                             |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 56                                              |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 3190                                            |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 22УД-60: 499 • 2.5<br>No 25УД-90: 1028 • 4.8 |


Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %

\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## АПвЕАкП-30 1х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые одножильные с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

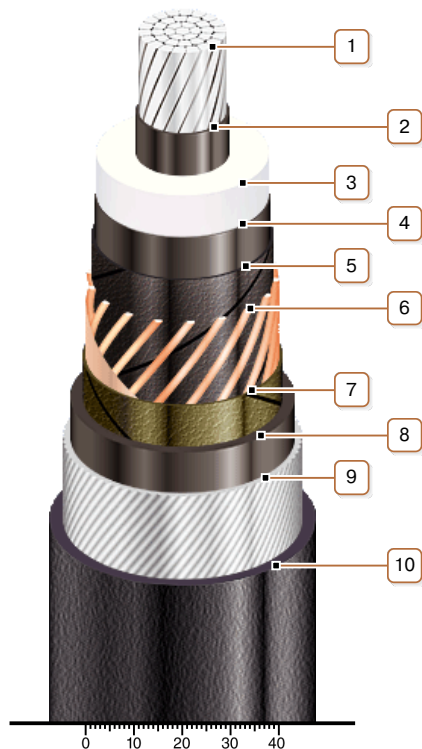

### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

Примечания:

- Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
- Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Слой обмотки лентой нетканого полотна**

**8. Экструдированная подушка из полиэтилена**

**9. Броня из алюминиевой проволоки**

**10. Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке