



## **ПвЭБПу-15 3х35** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными лентами, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в местах, где возможны механические воздействия на кабель, кроме растягивающих усилий
- в земле (траншеях)
- на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЭБПу-П-15 3х35/16 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:


ПвЭБПу-15 3х35/16 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

ПвЭБПу-15 3х35/16 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003



## ПвЭБПу-15 3х35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными лентами, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Номинальное напряжение   | кВ              | 15  |
| Максимальное напряжение  | кВ              | 17.5  |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 x 35  |
| Толщина изоляции   | мм              | 4.5   |
| Минимальное сечение экрана   | мм <sup>2</sup> | 16  |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 3.3   |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 5   |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *  |                 |   |
| • при прокладке в воздухе  | А               | 172   |
| • при прокладке в грунте   | А               | 154   |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6   |
| Максимально допустимая температура жилы  |                 |   |
| • длительно  | °С              | +90   |
| • в аварийном режиме   | °С              | +130  |
| • при коротком замыкании   | °С              | +250  |
| Диапазон рабочих температур  | °С              | -60 ... +50   |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке  | мм              | 896   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 56  |
| Масса (ориентировочно)   | кг/км           | 4000  |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 22УД-60: 499 • 2.9<br>No 20аУД-60: 619 • 3.2<br>No 25УД-90: 1028 • 5.7 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## ПвЭБПу-15 3х35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными лентами, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### КОНСТРУКЦИЯ

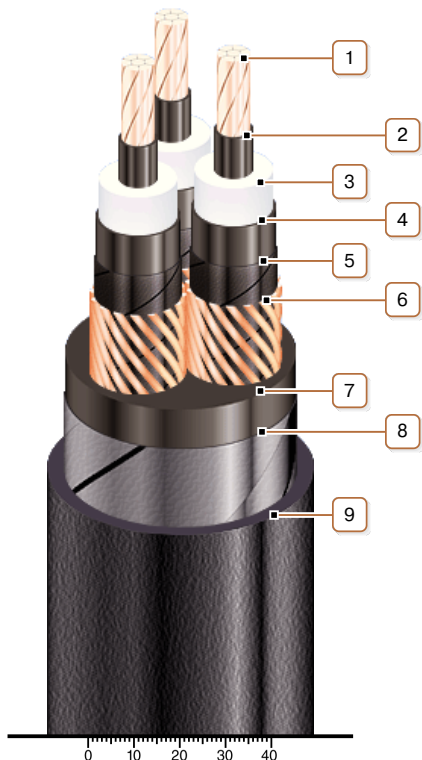

**1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.*

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Экструдированное заполнение из ПВХ пластика**

**8. Броня из двух стальных оцинкованных лент**

**9. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке*

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*